



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
імені МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА

**НАКАЗ**

17 травня 2023

м.Київ

№ 180

*Щодо використання побутових  
електронагрівальних приладів*

Відповідно до статті 18 Кодексу цивільного захисту України та керуючись пунктом 1.18 розділ IV Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС України від 30.12.2014 № 1417, з метою забезпечення та підтримання необхідного рівня пожежної безпеки в приміщеннях

**НАКАЗУЮ:**

**1. Заборонити та не допускати в приміщеннях :**

- використання або експлуатацію побутових електронагрівальних приладів (прасок, чайників, кип'ятильників, кавоварок, електроплиток, мікрохвильових печей, тощо) без негорючих теплоізоляційних підставок та в місцях (приміщеннях), де їх застосування заборонено;
- залишати електронагрівальні прилади без нагляду тривалий час увімкненими в електромережу;
- експлуатацію кабелів і проводів з пошкодженою або такою, що в процесі експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцію;
- застосування саморобних подовжувачів, які не відповідають вимогам ПУЕ (правил улаштування електроустановок), що пред'являються до переносних (пересувних) електропроводок;
- застосування для опалення приміщення нестандартного (саморобного) електронагрівального обладнання;
- користування пошкодженими розетками, відгалужувальними та з'єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами;
- підвішування електросвітильників безпосередньо на струмопровідні

проводи, обгортання електроламп і світильників папером, тканиною та іншими горючими матеріалами, експлуатація їх зі знятими ковпаками (розсіювачами);

- використання в пожежонебезпечних зонах світильників з лампами розжарювання без захисного суцільного скла (ковпаків), а також з відбивачами і розсіювачами, виготовленими з горючих матеріалів;

- складування горючих матеріалів на відстані менше 1 м від електроустаткування та під електрощитами;


- улаштування та експлуатацію тимчасових електромереж, захаращувати шляхи евакуації меблями, обладнанням, різними матеріалами, забивати, заварювати, замикати на навісні замки, болтові з'єднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, зовнішні евакуаційні двері будівлі.

2. Деканам факультетів, директорам інститутів, керівникам структурних підрозділів, ознайомитись з цим наказом та забезпечити ознайомлення підлеглих працівників.

3. Загальні організаційно-розпорядні функції щодо виконання Правил пожежної безпеки визначеними цим наказом покласти на начальника ЕТВ – Володимира Воловенка, старшого інспектора з пожежної безпеки – Олега Натяганчука.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи Ростислава Драпушка.


Ректор університету

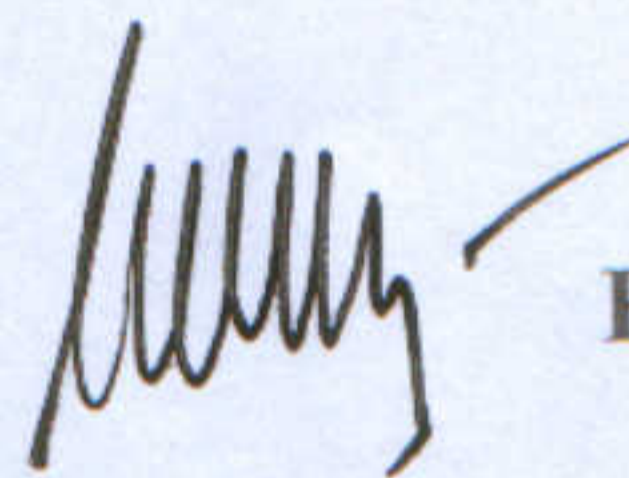

Віктор АНДРУЩЕНКО

Наказ завізували:

Проректор з науково-педагогічної роботи

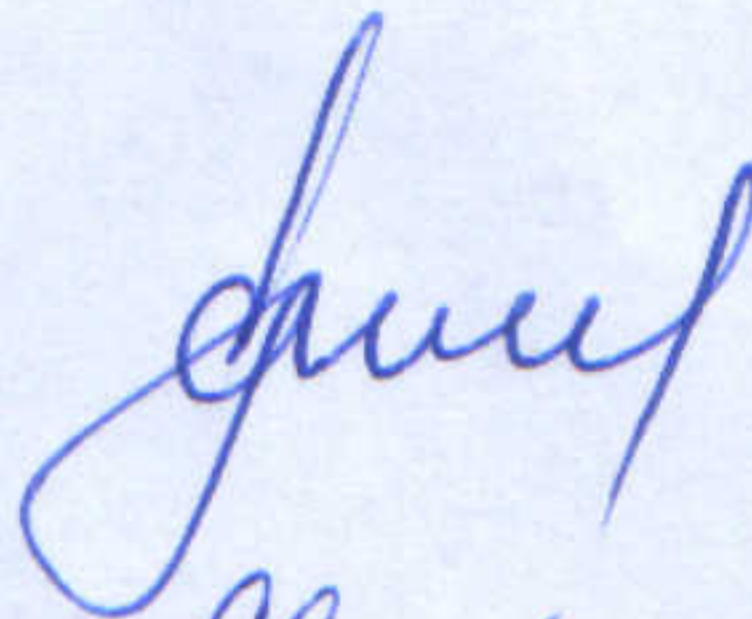


Ростислав ДРАПУШКО

Начальник відділу охорони праці




Олена СВЯТНЕНКО

Ст. інспектор з пожежної безпеки

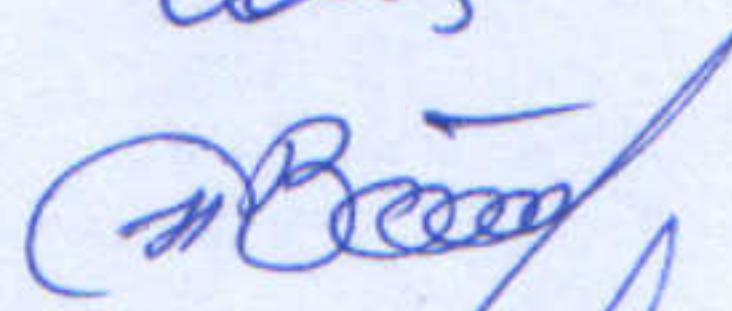

Олег НАТЯГАНЧУК

В.о. начальника юридичного відділу

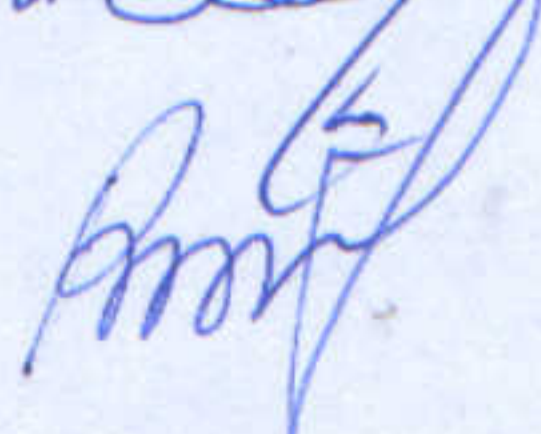

Вадим ВИШНІВСЬКИЙ

Уповноважений з антикорупційної діяльності



Аліна ДІДЕНКО